


Rohrtabelle			
DN	KELOX	C- Stahl	Edelstahl
DN 12	Ø16 x 2,0	Ø15 x 1,0	Ø15 x 1,0
DN 15	Ø20 x 2,25	Ø18 x 1,0	Ø18 x 1,0
DN 20	Ø25 x 2,5	Ø22 x 1,5	Ø22 x 1,2
DN 25	Ø32 x 3,0	Ø28 x 1,5	Ø28 x 1,2
DN 32	Ø40 x 4,0	Ø35 x 1,5	Ø35 x 1,5
DN 40	Ø50 x 4,5	Ø42 x 1,5	Ø42 x 1,5
DN 50	Ø63 x 6,0	Ø54 x 1,5	Ø54 x 1,5
DN 65	Ø75 x 7,5	Ø76,1 x 2,0	Ø76,1 x 2,0
DN 80		Ø88,9 x 2,0	Ø88,9 x 2,0
DN 100		Ø108 x 2,0	Ø108 x 2,0
Rohrmaterial			
Verleitung EG:		C- Stahl / Edelstahl	
Installationschacht:		C- Stahl / Edelstahl	
Aufputzleitungen:		C- Stahl / Edelstahl	
Wohnungsverteilung:		Kelox	



Isolierstärken für Heizungs- und Warmwasserleitungen ÖNORM H5155		Dimension DN/OD											
Lage der Leitung		Mindestdämmstärke in mm											
Technikraum-unbeh. Raum		<=15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	>125	
beheizter Raum, Zwischendecken, Doppelböden, Installationsschacht grenzt überwiegend an beheizte Räume		20	25	30	40	45	55	70	85	100	125	135	
im Fußboden		5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
Isolierstärken für Kälteleitungen ÖNORM H5155 (Kautschuk)													
Technikraum, beh. Raum freiverlegt, Installationsschacht mit wärmegehenden Leitungen, Zwischendecken, Doppelböden		13	13	13	19	19	25	25	32	32	32	32	
unbeh. Raum freiverlegt, Installationsschacht ohne wärmegehenden Leitungen		9	9	9	13	13	19	19	25	25	32	32	
im Fußboden		4	4	4	9	9	13	13	19	19	19	19	

LEGENDE:

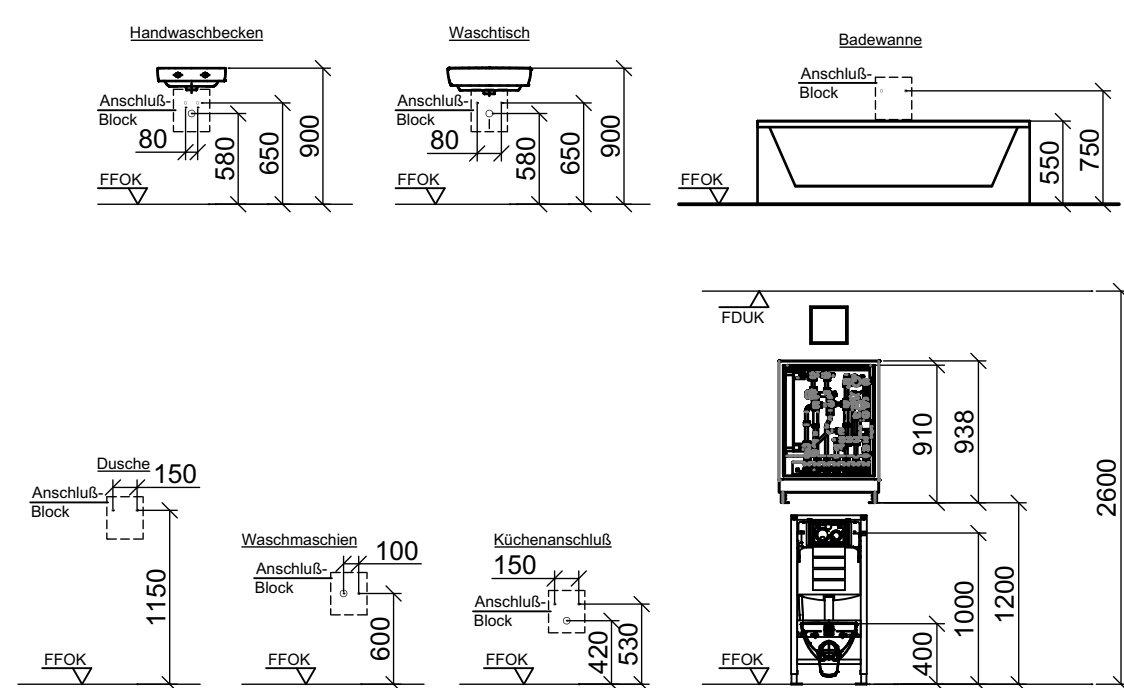

Index	Datum	Art der Änderung	gezeichnet/geprüft
L			
K			
J			
I			
H			
G			
F			
E			

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unserer Genehmigung weder vervielfältigt werden, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. (Wir verweisen auf die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.)

		eww Anlagentechnik GmbH Kriemhildstraße 6 45001 Wals		07242 493-0 anlagentechnik@eww.at eww.at	
Projektnummer:		Erstellungsdatum:		29.10.2021	
Plannummer:		Modell:		Plotsdatum:	
Techniker:		Claus Schwarzgrümler		Gezeichnet:	
				MN	
				Geprüft:	
Index	Datum	Art der Änderung		gezeichnet/geprüft	
A	12.11.2021	Anmerkungen lt. Besprechung vom 11.11.2021		MS	
B	20.12.2021	Anpassungen an neuen Grundriss		MS	
C	19.01.2022	Freigegeben nach Vorgabe Fa. Hillebrand			
D	05.04.2022	Architekturplan vom 29.03.2022 eingefügt		MS	

Bauvorhaben:		Bergblick Großgmain	
		Haus B	
Bauherr:		Architekt:	
		Bau und Service Hillebrand GmbH Krimpling 1 5071 Wals	
Planer HT:			
Planinhalt:			
Montageplan Haus B DG			
Maßstab:		Dateiname:	
1:50		Vorlage eww.dwt	
Architektur-Plan:			
Plandatum:		29.03.2022	
zugeordnete XREF:			

U:\Maschinenbau\Wald\2022\Montageplan Haus B DG.dwt