



Leitungsdimension	Isoliermaterial	Isolierstärke
<b>HEIZUNGSLEITUNGEN</b>		
DN10	Mineralwolle	30
DN15	Mineralwolle	40
DN20	Mineralwolle	40
DN25	Mineralwolle	40
DN32	Mineralwolle	40
DN40	Mineralwolle	40
DN50	Mineralwolle	50
DN65	Mineralwolle	50
<b>KÄLTELEITUNGEN</b>		
DN10	Elastomer	13
DN15	Elastomer	13
DN20	Elastomer	13
DN25	Elastomer	13
DN32	Elastomer	19
DN40	Elastomer	19
DN50	Elastomer	25
DN65	Elastomer	25
<b>Luftleitungen rund</b>		
DN100	Elastomer	9
DN125	Elastomer	9
DN160	Elastomer	9
DN200	Elastomer	9
DN250	Elastomer	9
DN315	Elastomer	9
<b>Luftleitungen eckig</b>		
ZUL-FRL	Elastomer	13
<b>WARMWASSER und ZIRKULATION</b>		
DN15	Mineralwolle	30
DN20	Mineralwolle	30
DN25	Mineralwolle	30
DN32	Mineralwolle	40
DN40	Mineralwolle	50
DN50	Mineralwolle	50
<b>KALTWASSER</b>		
DN15	Elastomer	19
DN20	Elastomer	19
DN25	Elastomer	19
DN32	Elastomer	19
DN40	Elastomer	19
DN50	Elastomer	25

# LEGENDE

- Zuluft
- Abluft
- Fortluft
- Frischluft
- Kälte Rücklauf
- Kälte Vorlauf
- Kondensator RL
- Kondensator VL
- Heizung Rücklauf
- Heizung Vorlauf
- Kaltwasser
- Warmwasser
- Brauchwasser Bewässerung
- Brauchwasser Entnahme
- Brunnenwasser Rückführung
- Abwasser
- Regenwasser
- Abgasführung
- Druckluft

Index	Änderung	Gez.	Datum	Gepr.	Datum
06	Anpassungen der HKLS-Leitungen bei Brauerei	DEJ	13.07.2022	ARH	13.07.2022
05	Brauchwasserleitung Brauwasser und Kälteleitungen eingezeichnet	DEJ	31.05.2022	ARH	31.05.2022
04	Spitklima für AR entfernt; Kälteleitungen und Brauchwasser für Brauerei	DEJ	31.05.2022	ARH	31.05.2022
03	Kälteleitung für NHR entfernt	DEJ	19.05.2022	ARH	19.05.2022
02	Architekturplan aktualisiert	DEJ	11.05.2022	ARH	11.05.2022
01	Plan hergestellt	DEJ	24.03.2022	ARH	24.03.2022

Koordinat mit den Firmen/Gewerken	Datum	Unterschrift

<b>PARIE:</b>	-
<b>PLANFREIGABE:</b>	
<b>AG:</b>	
<b>ÖBA:</b>	
<b>Architekt:</b>	
<b>Bauleiter:</b>	
<b>Architektenstand:</b>	<b>Elektronstand:</b>


# Freigabeplan

Errichtung Apotheke - Brauhaus  
Brauhausstraße 13c; A-2320 Schwechat

## Caverion

Caverion Österreich GmbH  
Laxenburgur Straße 254  
A-1230 Wien  
Tel. 01 / 610 36  
Fax 01 / 610 36 - 699  
http://www.caverion.at

Die gesamte Planung ist zu unseren Gunsten rechtlich geschützt; bei sonstiger gerichtlicher/befehllicher Verfügung	<b>PLANINHALT:</b>	Grundriss 1.Obergeschoß Errichtung Apotheke - Brauhaus Heizung-Kälte	<b>Format:</b>	-
<b>GEWERK</b>	<b>BAUTEIL</b>	<b>GESCHOß</b>	<b>LAUFENDENUMMER</b>	<b>INDEX</b>
HK	-	1.OG	03	06
<b>Gez.:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Gepr.:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Datum:</b>
DEJ	24.03.2022	ARH	24.03.2022	24.03.2022

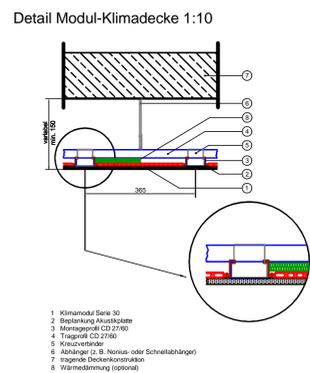

- 1 Klimamodul Serie 30
- 2 Bekleidung Klimamodul
- 3 Montageprofil CD 27/80
- 4 Traganker CD 27/80
- 5 Kreuzverblede
- 6 Abhängen (z.B. Neusilb oder Schnellabhängen)
- 7 tragende Deckenkonstruktion
- 8 Wärmedämmung (optional)

I:\SERVICER\PO\1.E\1.E - 2023\31080\_2001\_ABH\_Brauhausapotheke\002\_Plan\003\_CAVERION\_Plan\PlanMontageplan\001\_1.OG-03-06.dwg, HK, 15.07.2022 07:54:45